



苗栗縣政府政風處

公務機密與機關安全維護宣導

115年1月

ee



大綱

公務機密宣導

公私混用又弱密碼遭破，導致社群公務帳戶被接管

機關安全維護宣導

電氣火災簡介及預防

公務機密宣導：公私混用又弱密碼遭破，導致社群公務帳戶被接管


- 機關設置Facebook粉絲專頁用以對外宣傳，由業務承辦人與維運廠商負責日常管理作業。

- 承辦人之個人Facebook帳號因使用弱密碼遭不明人士入侵，進而影響與個人帳號綁定之機關粉絲專頁管理權限，致原管理者們(承辦人及維運廠商)均遭移除管理權限。

- 後續報請內政部警政署刑事警察局聯繫META公司，協助恢復原管理者權限後，立即要求承辦人員與維運廠商變更密碼、再次清查帳號及確認FACEBOOK 相關安全要求設定。

經驗學習

- 公務粉絲專頁不宜使用個人帳號進行管理，因個人帳號除可能連動第三方應用程式、跨裝置登入、密碼跨平台重複使用、未啟用多因子驗證或因個人習慣導致安全設定不一致，均可能提高帳號遭入侵或存取權杖(Access Token)遭濫用的風險，故建議強化帳號安全控管、控管連動應用程式及定期檢視。

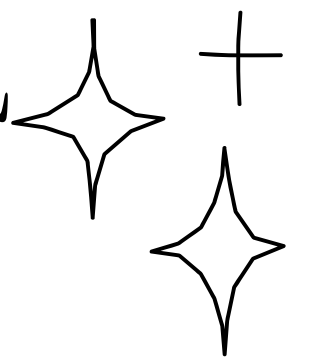

公務機密宣導：公私混用又弱密碼遭破，導致社群公務帳戶被接管


防止社群公務帳戶被接管的具體措施

1. 啟用多因子驗證並開啟安全設定

- 啟用多因子驗證 (MFA)
- 使用高強度且不重複的密碼，建立定期更換機制。
- 啟用「登入提醒」，定期檢查「安全性與登入」的登入地點、已登入裝置與授權瀏覽器。
- 啟用「受信任裝置管理」，降低帳號被未授權登入的風險。


2. 定期檢查已授權或連動之應用程式

- 定期檢查Facebook「應用程式與網站」中已授權的第三方App。
- 移除不明或不再使用的應用程式，以避免權限遭濫用。
- 監控與粉專相關的外部工具(如社群排程系統或廣告管理應用程式)的授權情形，降低因帳號失竊而被操作粉專的風險。

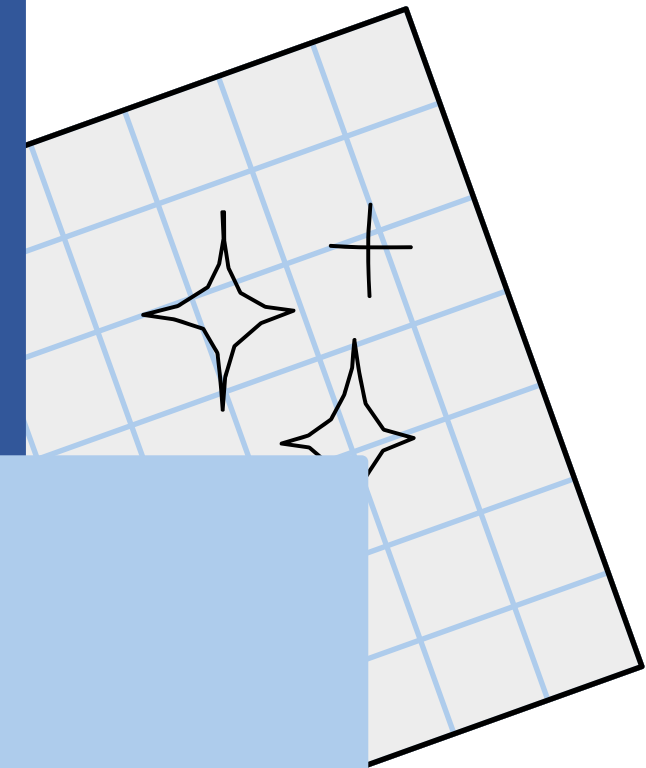


電氣火災定義

電氣火災一般是指由電氣事故所引起的火災。電氣火災之發生，有時是設備本身構造有缺陷，有時是設備故障或線路之導線絕緣老化，但多數是使用不當所造成。另外依據滅火器認可基準之用語定義：「C類火災，又稱電氣火災，指電氣配線、馬達、引擎、變壓器、配電盤等通電中之電氣機械器具及電氣設備引起之火災。」此為國內法規中，較具體之定義。

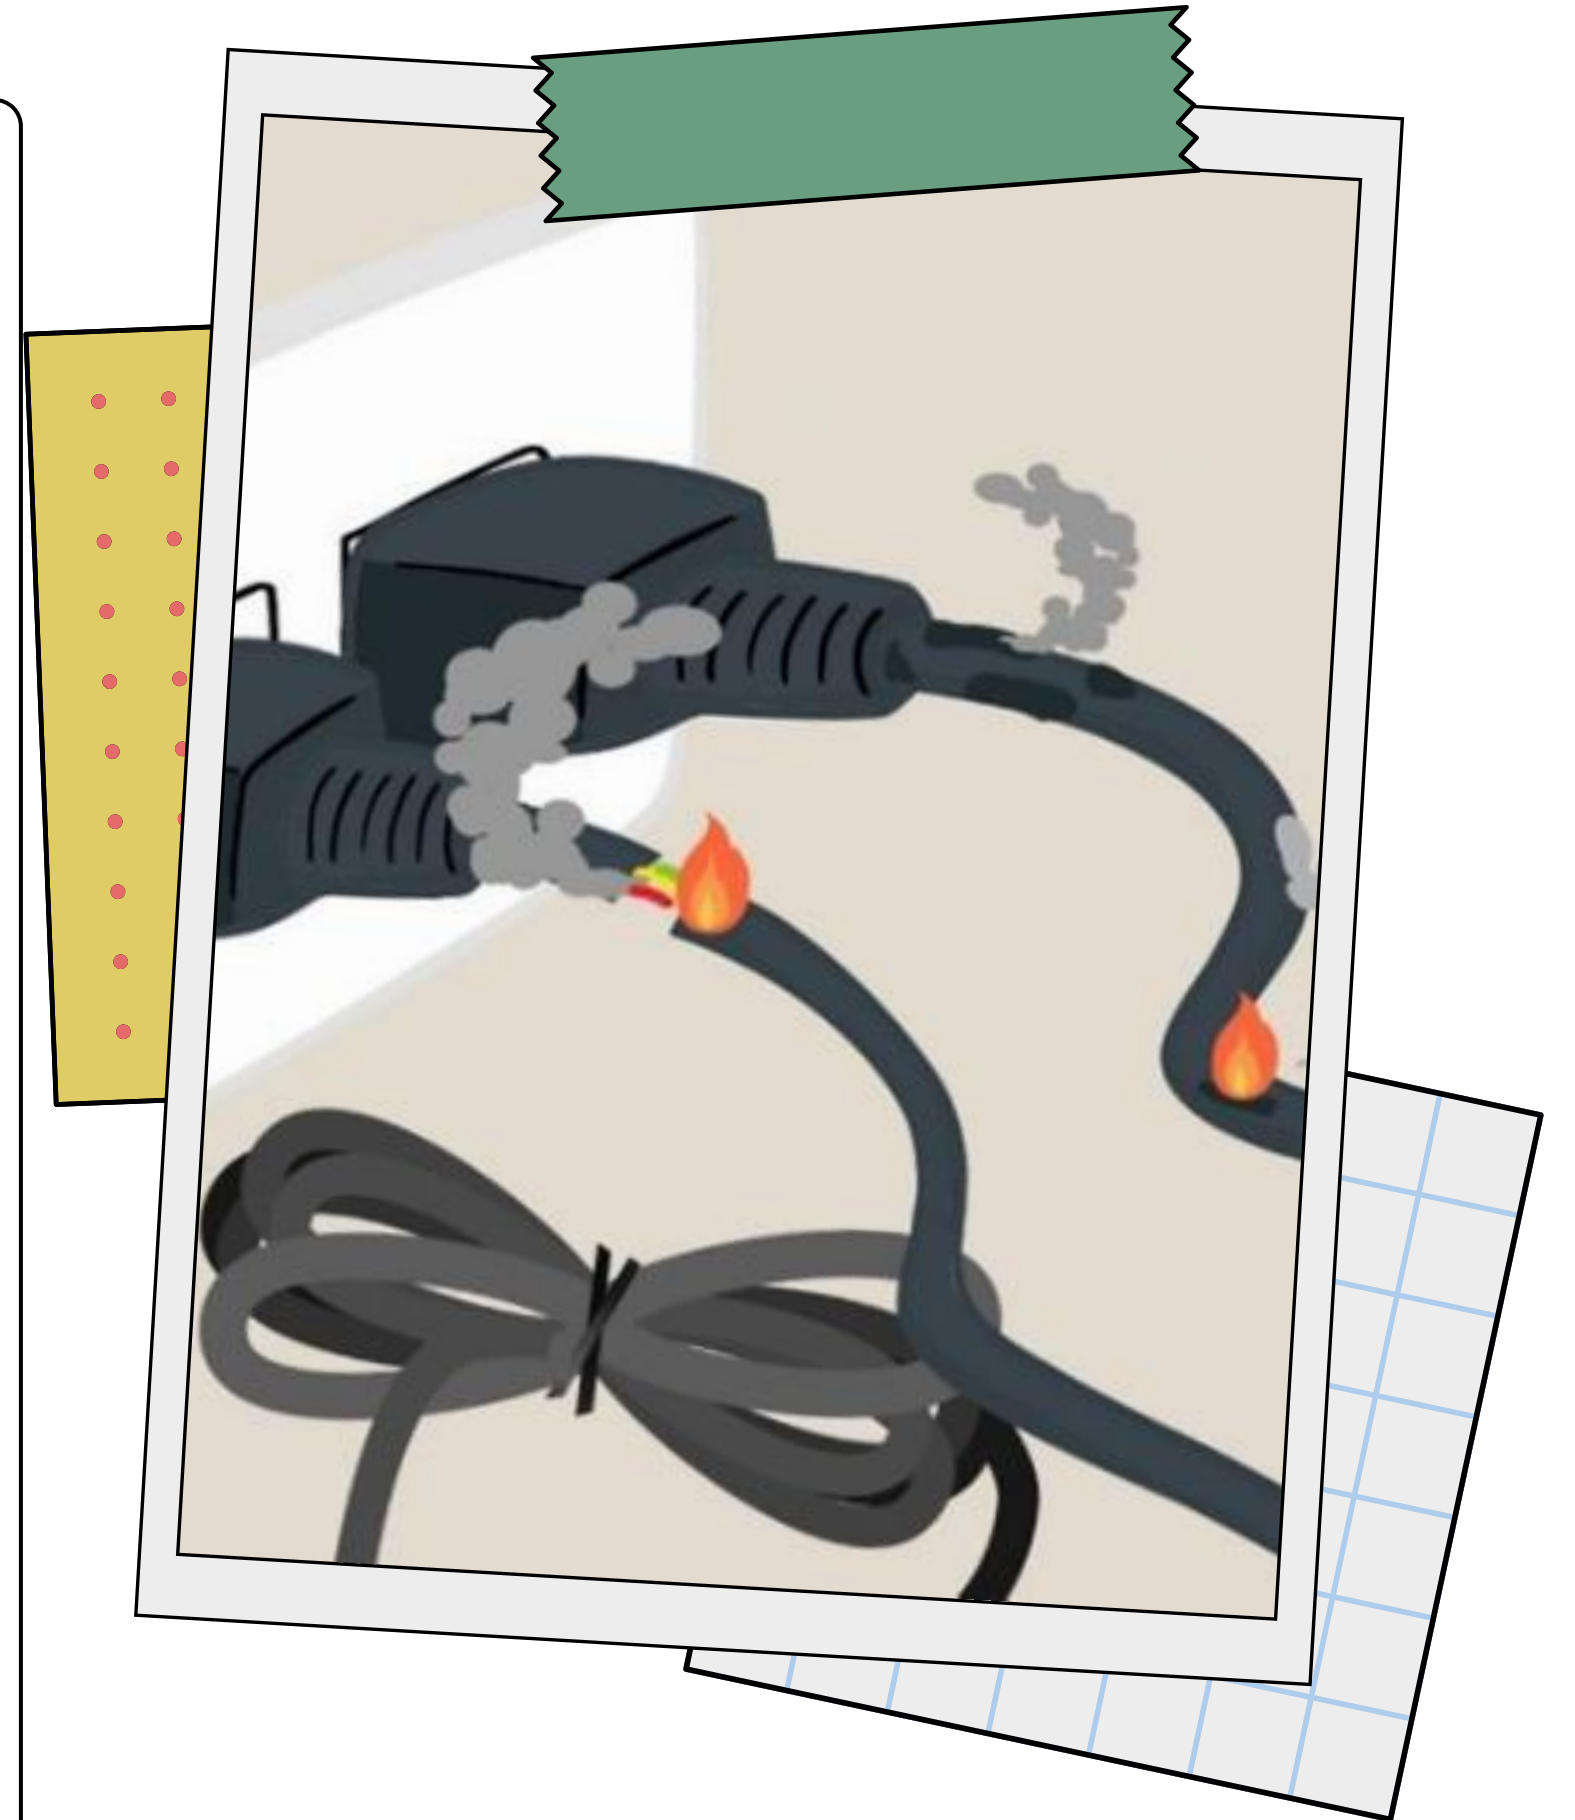


電器火災成因

短路	導線絕緣失效或接觸不良造成大電流過熱生火。
過熱	多重電器同時使用造成線路過載。
積污導電	灰塵或水分使絕緣物導電。
半斷線	線內部分斷裂導致局部短路過熱。
使用不當	利用電暖器等發熱電器，當作烘衣機使用近距離烤衣物或被褥等。
綑綁折損	購買過長之延長線，為節省空間將多出來的電線綑綁。

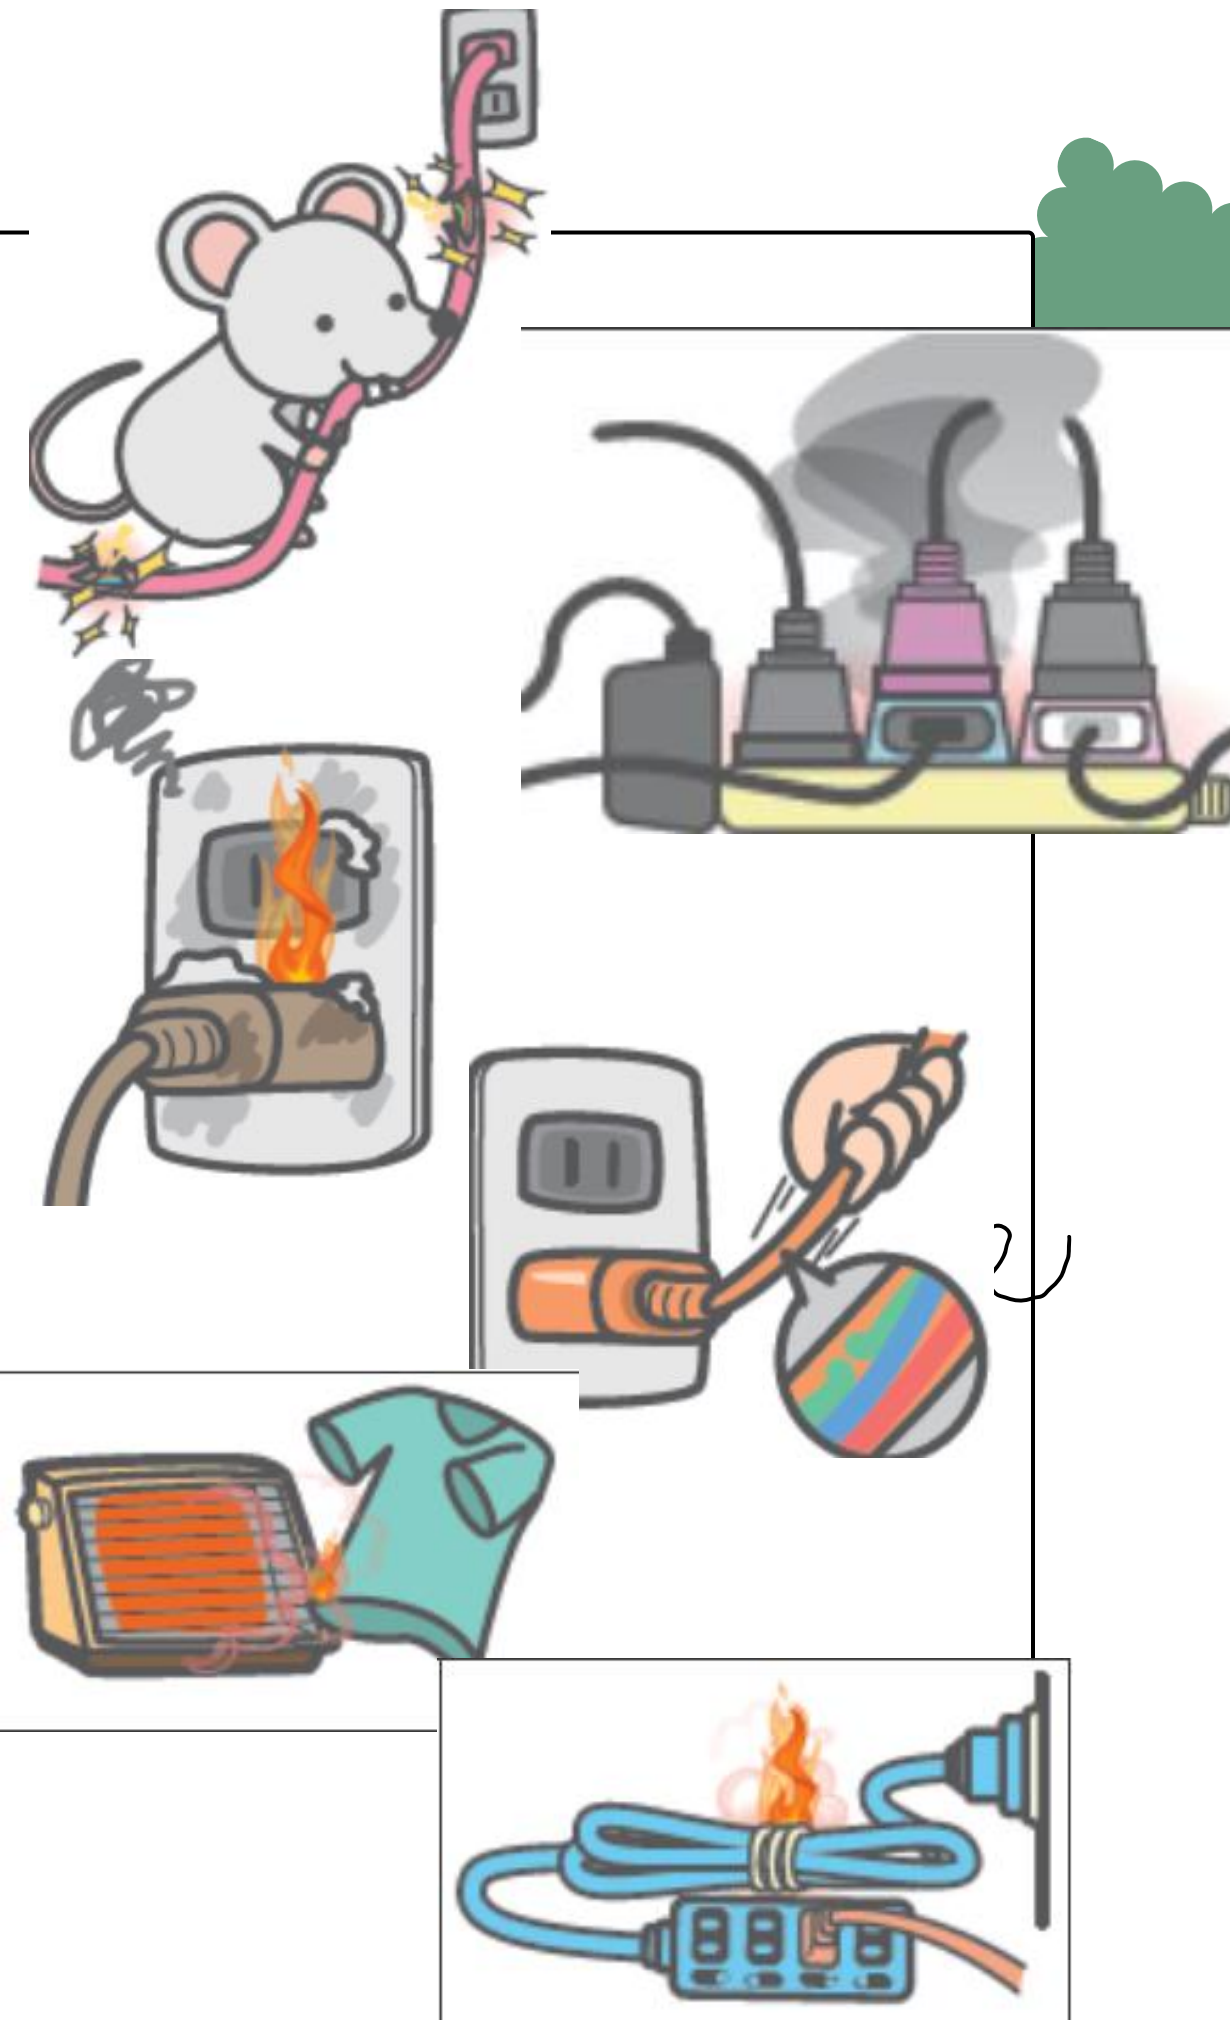

預防電氣火災

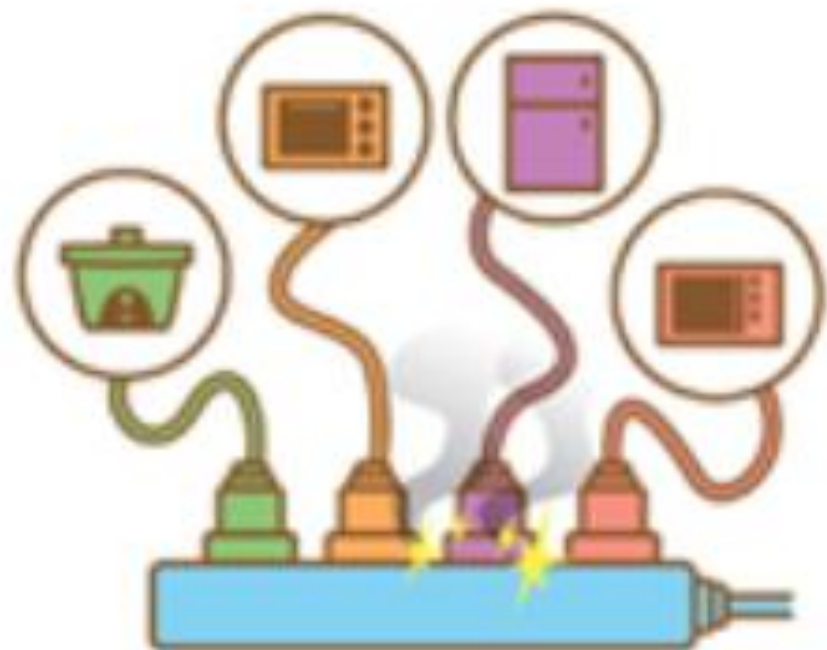

用電 **不** 超過負載



電線 **不** 摺綁折損



插頭 **不** 潮濕污損




電源插座 **不** 用不插



電器周圍 **不** 放可燃物



沒有 安全標章
的電器不要使用

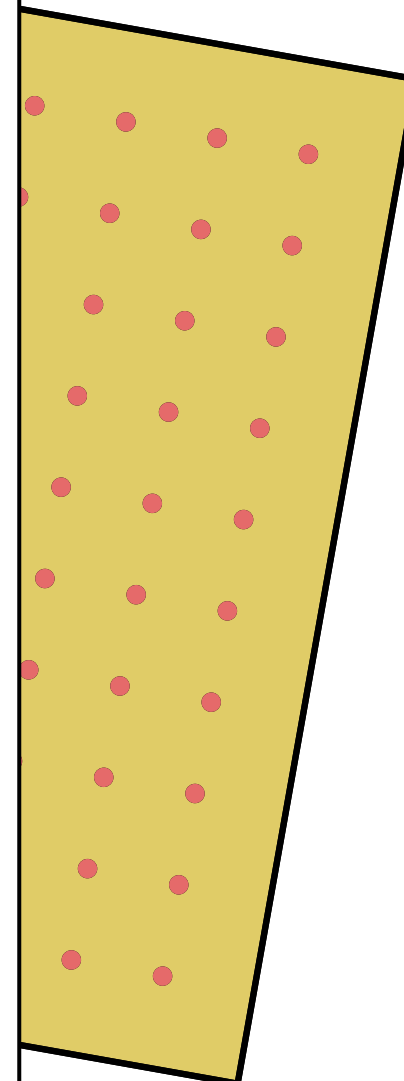

祝平安喜樂



苗栗縣政府政風處廉政專線

037-356639

《宣導資料取自網路編製》

ee

